


Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Узелок 70x70x5 ГОСТ 8509-86	1	7,0кг
2	Узелок 70x70x5 ГОСТ 8509-86	1	7,85кг
3	Узелок 70x70x5 ГОСТ 8509-86	1	1,67кг
4	Круг 10 ГОСТ 2550-71	1	0,18кг
<u>Стандартные изделия</u>			
5	Штырь Ш-20-2-К-50 ОСТ 34-13-931-86	6	

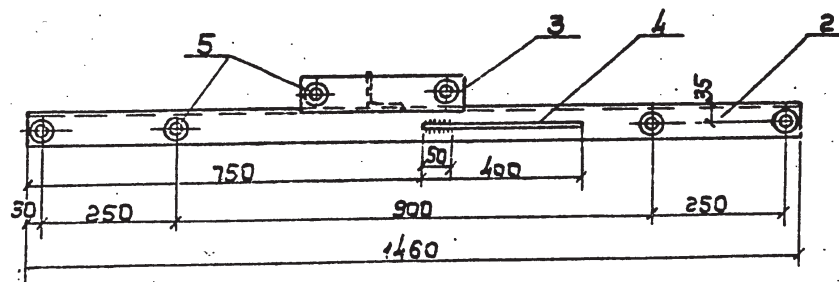

1. Отверстия под штыри на поз. 2 $\phi 21$ мм.
2. Допускается приварка штырей Ш-20-2-С (поз. 5).
3. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение круга $\phi 22$ (поз. 3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант -01).

3.407.1-143.8.3					
Траверса ТМЗ			Статус	Масса	Масштаб
			Р	21,0	1:10
			Лист	Листов 1	
			СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		

23415-09 8

ЦНБ «Энерджи» Подпись и дата Взам. инв. №