


Поз. 1

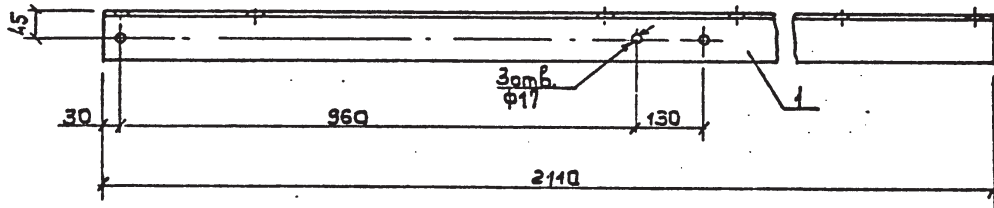

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1.	Уголок 90x90x7 ГОСТ 8509-86	4	20,3 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
2	Штырь Ш-20-2-К-30 ОСТ 34-13-931-86	6	
3	Болт М16x30 ГОСТ 7798-70	2	
4	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	2	

1. Допускается приварка штырей Ш-20-2-С (поз. 2).
2. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение круга $\phi 22$ (поз. 3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант - 01).

3.407.1-143.8.7		
Траверса ТМ7		Стадия
		Масса
		Масштаб
		Р 25.5
		Лист
		Листов 1
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		

Нач. отд. Кулыгин А.В.
 Инж. Салникова Л.В.
 ГИП Ударов Н.И.
 Вед. инж. Шлиманов И.И.
 Ст. инж. Степанова С.И.

И.в. и.п. подл. Подпись и дата Взам. инв. №